

Jens-Martin Bramsen
Feldumvej 44
6100 Haderslev

Haderslev Kommune
Teknik og Klima
Christian X's vej 39
6100 Haderslev

www.haderslev.dk

Dir. tlf. 20 49 31 91
malg@haderslev.dk

08-07-2024 • Sagsident: 23/3600 • Sagsbehandler: Mathias Graversen

Tilladelse efter vandløbsloven til ændring af minivådområde på matr.nr. 4 & 55 Vonsbæk, Vonsbæk

Haderslev Kommune meddeler hermed tilladelse til ændring af dræn/minivådområde på matr.nr. 4 & 55 Vonsbæk, Vonsbæk, der blev godkendt d. 2. juni 2023. Tilladelsen meddeles i forbindelse med ændring af et minivådområde. Formålet med ændringen er at sikre minivådområdet ikke løber over sine breder.

Tilladelsen meddeles med hjemmel i vandløbslovens¹ kapitel 6, §§ 16-17 om regulering af vandløb, samt § 3 og 19 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v.²

Vilkår

Kommunens tilladelse meddeles på følgende vilkår:

- Arbejdet skal udføres som beskrevet i herværende godkendelse og det fremsendte ansøgningsmateriale.
- Vandet i grøfterne langs Vonsbækvej og Vonsbæk Skovvej skal ikke stuves op ved indløbet til minivådområdet.
- Udløbsvandet fra minivådområdet skal iltes inden udledning til det nedstrøms liggende vandløb.
- Der må ikke tilføres materialer som jord, sand eller andre forurenende stoffer til det nedstrøms dræn og vandløb.
- Vedligeholdelse af minivådområdet påhviler lodsejer/ansøger.
- Minivådområdet og dræn skal vedligeholdes, således at vandføringsevnen ikke ændres og de miljømæssige forhold ikke forringes.
- Der må kun udplantes hjemmehørende vandplanter.
- Arbejdet ved grøfterne skal udføres af en autoriseret kloakmester. Billededokumentation af arbejdet skal sendes til Haderslev Kommune.
- Vandet fra minivådområdet må ikke løbe over i vejgrøften langs Kildager.
- Haderslev Kommune skal underrettes mindst 5 arbejdsdage inden arbejdet iværksættes, og senest 5 dage efter arbejdet er afsluttet.

¹ Lov om vandløb (vandløbsloven), lovbekendtgørelse nr. 1217 af 26. november 2019.

² Bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v. Bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016.

Godkendelsen må ikke udnyttes før klagefristen er udløbet, og såfremt der ikke klages over afgørelsen. Såfremt der klages rettidigt over godkendelsen, må denne ikke udnyttes før klagemyndigheden har truffet afgørelse i sagen. Klagevejledning fremgår af bilag 1.

Tilladelsen er gældende tre år fra dags dato. Udnyttes tilladelsen ikke inden tre år, bortfalder den. Afgørelsen er fremsendt til ansøger, og er desuden offentliggjort på Haderslev Kommunes hjemmeside den 8. juli 2023 ([Haderslev Kommunes Høringsportal](#)).

Baggrund og redegørelse

Om minivådområder

Den 2. juni 2023, gav Haderslev Kommune tilladelse til et minivådområde på matr.nr. 4 & 55 Vonsbæk, Vonsbæk.

Efter minivådområdets etablering, løb vandet fra minivådområdet flere gange over sine breder mellem november 2023 og april 2024. Dette førte til at vejen Kilager blev var dækket af vand og at Vonsbæk Vandværk indtog vand.

For at sikre drikkevandskvaliteten og vejsikkerheden, skal vandtilledning til minivådområdet og afløbet tilpasses, så det ikke modtager mere vand end det kan rumme.

Ansøgningen

Haderslev Kommune har den 7. maj 2024 modtaget en ansøgning om ændring af et minivådområde på matr.nr. 4 & 55 Vonsbæk, Vonsbæk. Ansøgningen er indsendt af oplandskonsulent Peter Aalykke Jensen, Spiras, på vegne af forpagter Jens-Martin Bramsen, Lodsejerne af matriklerne er Peter M. Nørregaard og Birthe Dixen. Ansøgningen er vedlagt som bilag (bilag 2).

Teknisk beskrivelse af ændringerne til minivådområde

Minivådområdet er etableret på matr.nr. 4 & 55 Vonsbæk, Vonsbæk. Ansøgningen indeholder en teknisk beskrivelse af de ændringer der udføres af rørene der leder vand til og fra minivådområdet.

Drænvandet ledes ind i via tre rørlagte strækninger til en samlebrønd, før det ledes til minivådområdet.

- En $\varnothing 300$ ledningen leder vand fra vejgrøften ved Vonsbæk Skovvej. Brønden ved Vonsbæk Skovvej installeres med et overløb til vejgrøften, på $\varnothing 250$. Dette skal sikre at der ikke opstaves vand i vejgrøften, opstrøms for brønden. Ledningen drosles til en maximal vandføring på 20 l/sek før samlebrønden.
- Den eksisterende $\varnothing 150$ drænledning, som leder drænvand fra mat.nr. 58 Vonsbæk Ejerlav, Vonsbæk til samlebrønden, forbliver uændret.
- En $\varnothing 110$ ledning leder vand fra Vonsbækvej til samlebrønden. Ledningen etableres som en sidegren til det eksisterende rørlagte del af vejgrøften ved Vonsbækvej.

Vandet fra minivådområdet ledes til en ny iltningstrappe, der leder vandet til en by brønd. Den nye brønd skal erstatte den eksisterende, som leder drænvand til Abkær Grøft st. 14. Den gamle $\varnothing 200$ ledning der leder vand under Kildager, skal erstattes med en $\varnothing 400$ ledning.

Alle ledninger kan ses på bilag 2.

Det er estimeret, at der maksimalt udledes 45 liter drænvand pr. sekund fra minivådområdet. Drænsystemet afvander til Abkær Grøft.

Afstrømningsmæssige konsekvenser og miljøforhold

Det er Haderslev Kommunes vurdering, at ændringen af minivådområdet ikke vil få væsentlige indflydelse på de afstrømningsmæssige forhold i drænoplanet opstrøms minivådområdet, idet der etableres overløb ved Vonsbækvej og Vonsbækskovvej.

Abkær Grøft er miljømålsat i statens vandområdeplan med miljømålet "godt økologisk potentiale". Tilstanden er i indeværende vandplanperiode vurderet til "moderat økologisk tilstand", og dermed er miljømålet ikke opfyldt. Det er kommunens vurdering, at ændringen af minivådområdet ikke vil have væsentlige negative konsekvenser for miljøtilstanden i Abkær Grøft, og ikke i sig selv vil være til hinder for målopfyldelse. Efter passage gennem minivådområdet ledes drænvandet over en iltningstrappe eller iltes i en brønd, og undersøgelser af minivådområder har vist, at iltindholdet ikke påvirkes negativt af opholdet i minivådområdet. Tilsvarende har undersøgelser vist, at vandtemperaturen ikke påvirkes væsentligt i den primære afstrømningsperiode fra oktober til april. I sommerperioden, hvor afstrømningen er lav eller helt ophører, kan drænvandets temperatur i udløbsvandet dog øges. Det vurderes imidlertid, at denne temperaturforøgelse ikke vil have nogen væsentlig påvirkning af vandtemperaturen i Abkær Grøft.

Økonomiske forhold

Projektet gennemføres under Landbrugsstyrelsens ordning om minivådområder, som er 100 % finansieret af EU-midler under landdistriktsprogrammet. De økonomiske forhold i forbindelse med etablering og drift af minivådområdet varetages af ansøger og er Haderslev Kommune uvedkommende.

Fremtidig vedligeholdelse

Minivådområdet skal vedligeholdes af lodsejeren således som det er beskrevet i *Vejledning om tilskud til etablering af minivådområder*, Landbrugsstyrelsen, juli 2020.

Lovmæssige forhold

Tilladelsen meddeles med hjemmel i vandløbslovens kapitel 6, §§ 16-17 om regulering af vandløb, samt § 3 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v. Ifølge vandløbslovens § 2 finder lovens regler om vandløb også anvendelse på grøfter, kanaler, rørledninger og dræn samt søer, damme og andre lignende indvande. Loven finder kun anvendelse på vandløb, hvis tilstedeværelse og vedligeholdelse flere end en enkelt har interesse i. Da drænsystemet i oplandet til det projekterede minivådområde omfatter flere matrikler og ejere, er det kommunes vurdering, at drænsystemet er omfattet af vandløbsloven.

Det er kommunens vurdering, at de ændringer der foretages i drænsystemet i forbindelse med af minivådområdet er en regulering i vandløbslovens forstand. Ved regulering af et vandløb forstås ifølge vandløbslovens § 16 ændring af vandløbets skikkelse, herunder vandløbets forløb, bredde, bundkote og skråningsanlæg. Ifølge vandløbslovens § 17 må vandløb kun reguleres efter vandløbsmyndighedens bestemmelse. En godkendelse til regulering omfatter bl.a. udarbejdelse og offentliggørelse af et

projektforslag (4 ugers offentlig høring) samt en egentlig godkendelse efter vandløbsloven inkl. 4 ugers klagefrist.

Sagens behandling

Haderslev Kommune har den 7. maj 2024 modtaget ansøgning om tilladelse til ændring af minivådområdet. [Projektforslaget har været udsendt i partshøring til ansøger og lodsejer, og har været offentliggjort på kommunens hjemmeside \(Haderslev Kommunes Høringsportal\)](#). i 4 ugers offentlig høring i perioden fra den 7. juni – 5. juli 2024. Der er i høringsperioden ikke indgået bemærkninger til projektforslaget, som gør at der ikke kan meddeles tilladelse til det ansøgte.

Øvrig lovgivning

Ifølge miljøvurderingsloven (lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018) skal projekter til regulering af vandløb screenes for eventuel miljøvurdering (VVM). Haderslev Kommune har på baggrund af en VVM-screening vurderet, at projektet ikke vil kunne have væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet. Kommunen har den 27. april 2023 meddelt afgørelse om, at etableringen af projektet ikke er omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse jf. VVM-lovens § 21.

Haderslev Kommune skønner, at projektet ikke vil forringe levevilkårene for dyre- og plantearter omfattet af habitatdirektivets bilag IV. Detaljeret kendskab til de enkelte arters forekomst i området haves dog ikke. Minivådområdet afvander via Abkær Grøft til Haderslev Fjord. **Abkær Grøft**, er et § 3 beskyttet vandløb i de åbne strækninger. Det er kommunens vurdering, at etablering af minivådområdet ikke i sig selv eller i sammenhæng med andre projekter, vil påvirke arter eller naturtyper på Natura 2000-områdets udpegningsgrundlag. Arealet hvor minivådområdet etableres er ikke omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 om beskyttede naturtyper.

Haderslev Kommune har den 27. april 2023 meddelt landzonetilladelse efter planlovens § 35 til ændret anvendelse af arealet, hvor minivådområdet er etableret.

Klage

Kommunens afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet efter bestemmelserne i vandløbslovens kapitel 16. Regler for klage fremgår af vedlagte klagevejledning (bilag 1). Klagefristen er 4 uger fra den dato tilladelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.

Kommunens afgørelse må ikke udnyttes før klagefristen er udløbet. Såfremt der klages rettidigt over afgørelsen, må denne ikke udnyttes før klagemyndigheden har truffet afgørelse i sagen.

Klage for herværende afgørelse skal være indgivet **senest den 5. august 2024**.

Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal det ske inden 6 måneder fra afgørelsens offentliggørelse.

Spørgsmål og henvendelser til denne afgørelse kan rettes til vandløbs- og kystmedarbejder Mathias Graversen på telefon 20 49 31 91 eller malg@haderslev.dk.

Venlig hilsen

Mathias Graversen
Vandløbsmedarbejder

Udsendelsesliste

- Forpagteren Jens-Martin Bramsen
- Lodsejerne af matriklerne er Peter M. Nørregaard og Birthe Dixen
- Oplandskonsulent Peter Aalykke Jensen, Sønderjysk Landboforening, Billundvej 3, 6510 Gram, paj@slf.dk

Bilagsoversigt

- Bilag 1: Klagevejledning
- Bilag 2: Kort fra ansøgningen
- Bilag 3: Estimeret afstrømningshastighed fra ansøgningen

Bilag 1: Klagevejledning

Vejledning om klagemuligheder efter vandløbsloven³

Reglerne for klage fremgår af vandløbslovens kapitel 16.

Hvem kan klage?

Afgørelser efter vandløbsloven kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af:

- Den, afgørelsen er rettet til.
- Enhver, der må antages at have en individuel væsentlig interesse i sagens udfald.
- En berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker.

Afgørelser efter kapitel 5 vedrørende regulativer for offentlige vandløb kan desuden påklages af:

- Lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen.
- Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø.
- Landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Danmarks Naturfredningsforening og Danmarks Sportsfiskerforbund kan påklage visse større sager efter kapitlerne 6, 7 og 8 efter miljøministerens nærmere bestemmelse.

Klagefrist

Klagefristen udløber 4 uger efter at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra offentliggørelsen uanset tidspunktet for eventuel individuel underretning. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.

Indgivelse af klage via Klageportalen

En klage skal indgives skriftligt ved brug af digital selvbetjening på Klageportalen for Nævnene i Nævnenes Hus. Du får adgang til Klageportalen på [Nævnenes Hus hjemmeside \(www.naevneneshus.dk\)](http://naevneneshus.dk), hvor der skal logges på med NEM-ID. På den nævnte hjemmeside findes vejledning om anvendelse af Klageportalen. Klagen sendes gennem Klageportalen til Haderslev Kommune.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Gebyrets størrelse afhænger af om klagen kommer fra en borger eller en virksomhed/organisation. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning med påført sagsnummer til Haderslev Kommune, Teknik og Miljø, Simmerstedvej 1A, 6100 Haderslev eller til naturogvand@haderslev.dk. Skriv venligst sagsnummeret i

³ Lovbekendtgørelse nr. 127 af 26. januar 2017.

emnefeltet. Haderslev Kommune videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Om betalingen til Miljø- og Fødevareklagenævnet

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af din klage, at du indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og på 1.800 kr. for virksomheder/organisationer. Gebyret tilbagebetales, hvis:

- klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
- klageren får helt eller delvist medhold i klagen, eller
- klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelsen som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen af klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis

- der er indledt forhandling med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projektilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller
- klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen.

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft afgørelsesudkast i partshøring.

Opsættende virkning

En rettidig klage har opsættende virkning medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet. Hvis udnyttelse af en tilladelse eller godkendelse forudsætter udførelse af anlægsarbejder, må sådanne arbejder ikke påbegyndes før klagefristens udløb, eller, hvis der er klaget over afgørelsen, før Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse foreligger.

Vandløbsmyndigheden kan dog meddele tilladelse til påbegyndelse af anlægsarbejder i sager vedr. broer, overkørsler og krydsning af vandløb eller lignende uanset om vandløbsmyndighedens afgørelse påklages, når sagen angår foranstaltninger, der ikke skønnes at have væsentlig indflydelse på vandløbets afstrømningsmæssige eller miljømæssige forhold.

Orientering


En tilladelse eller godkendelser må ikke udnyttes før klagefristens udløb. Haderslev Kommune vil straks efter klagefristens udløb underrette den, der har fået tilladelsen eller godkendelsen, om en eventuel indgivet klage og om klagens opsættende virkning.

Bilag 2: Ansøgningen


Figur 1: Kort over drænledninger før minivådområdets etablering



Bilag 2: Kort over de nye rør der leder vand til og fra minivådområdet

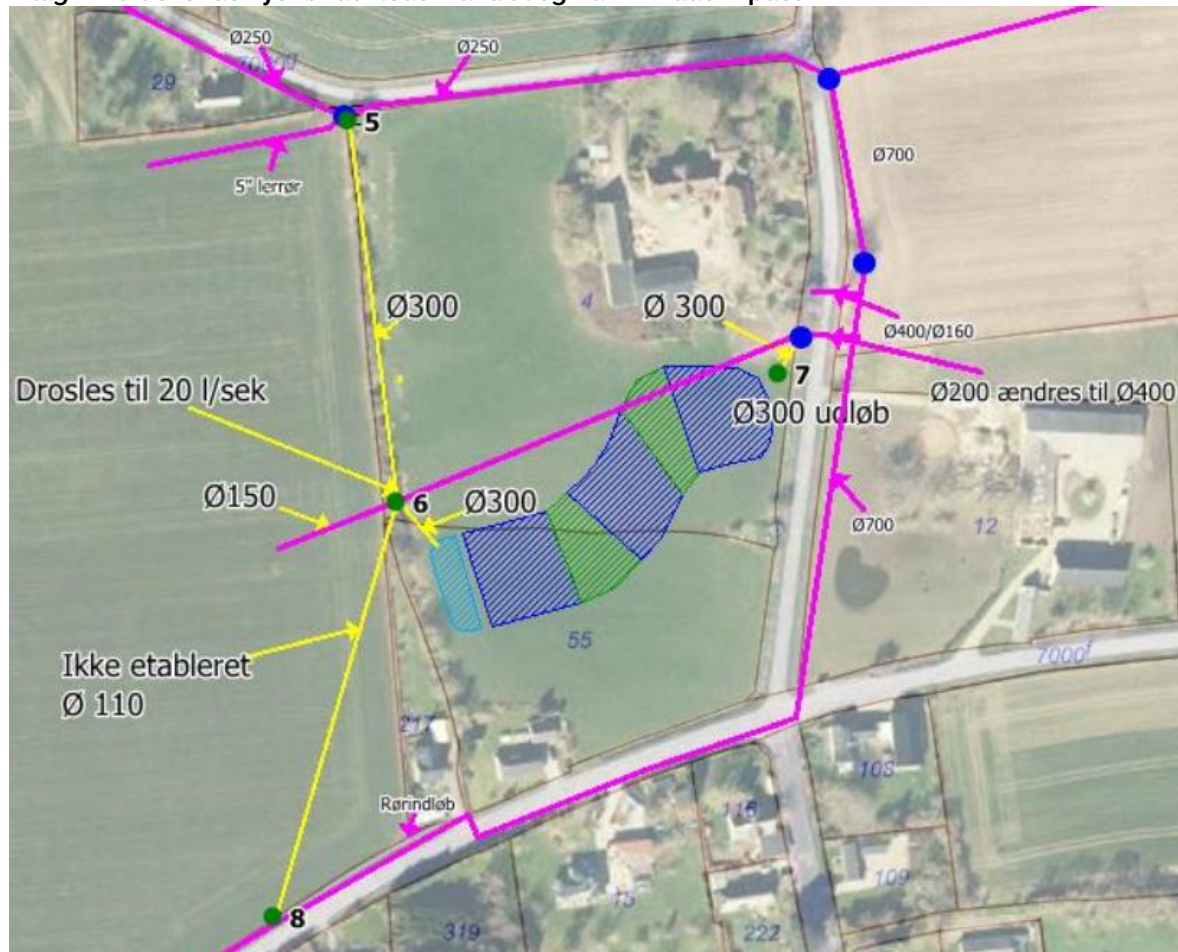

Figur 3: Kort over rør der leder til og fra Brønd 5

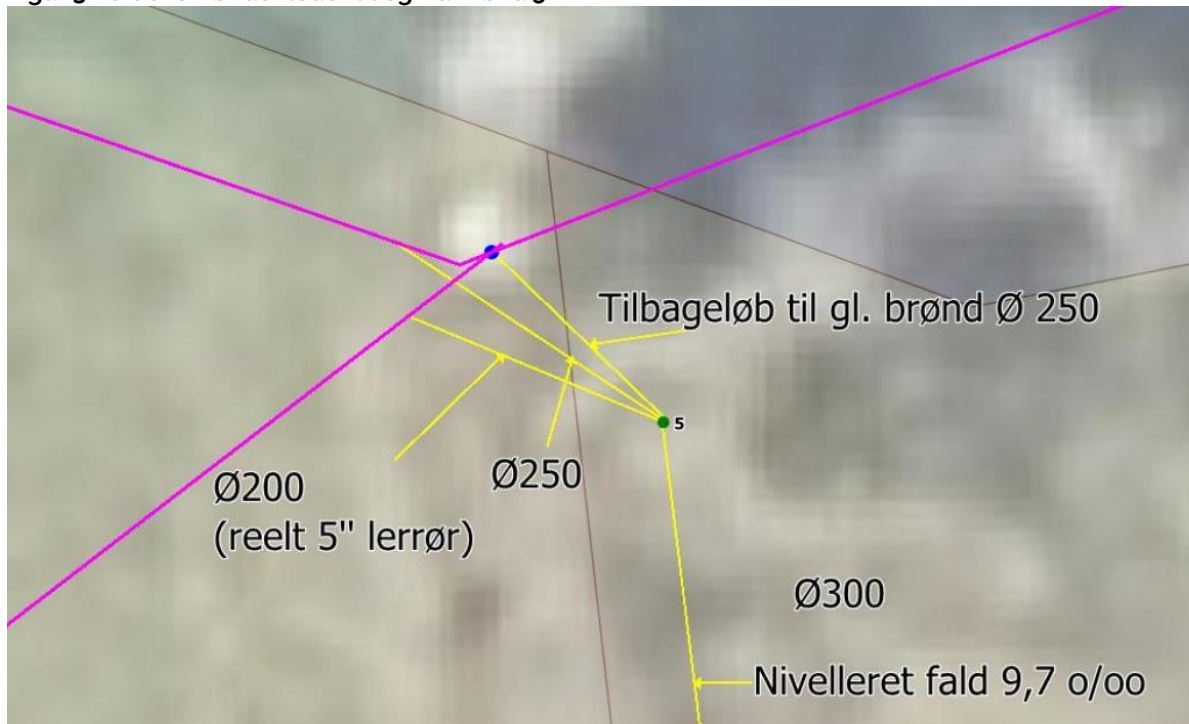

Bilag 3: Udregnet maximal vandføring fra ansøgningen

Ledingen der modtager vand fra Brønd 5, neddrøses inden samlebrønden, så den maximale vandføring til samlebrønden bliver 20 L/s.

Ledingen der modtager vand fra Brønd 8, er udregnet til at have en maximal vandføring på 8 L/s.

Det estimeres at den mailmale vandføring fra minivådområdets udledning, vil være 45 L/s. Dette vil som minimum kræve at røret under Kilader har et fald på 3‰, og et rør med størrelse Ø315.